

VOLUMEN (l)
VOLUMEN (l)

MAX. OBREMENITEV (Kg)
MAX. OBTEREČENJE (Kg)

OBREMENITEV TAL (Kg/m²)
OBTEREČENJE PODA (Kg/m²)

245

370

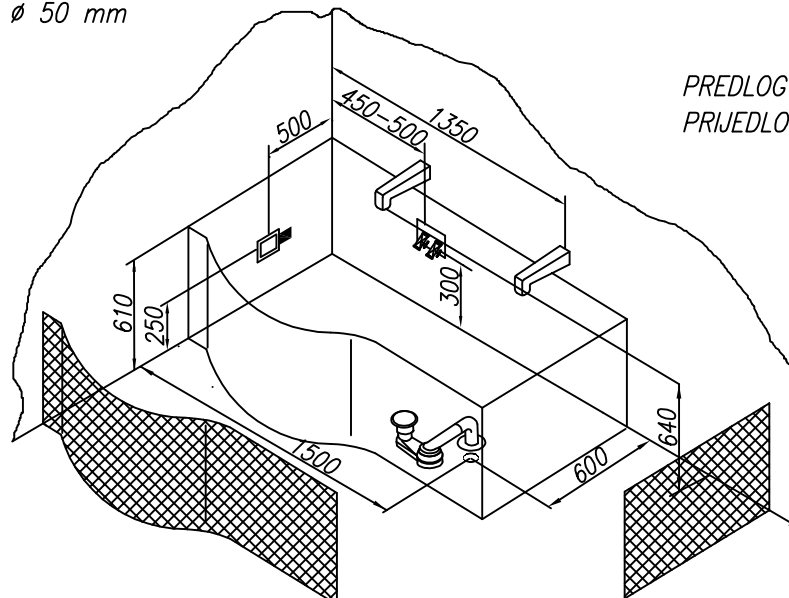
260

- - Prostor za el. vodnik 3 x 1,5 mm², oziroma 3x2,5 mm² za kombinirane sisteme dolžine cca 1m.
- - Mjesto za el. vodnik 3 x 1,5 mm², odnosno 3x2,5 mm² za kombinirane sisteme dužine cca 1m.
- - Prostor za el. vodnik 1 x 6 mm² za ozemljitev, dolžine cca 1,5m.
- - Mjesto za el. vodnik 1 x 6 mm² za ozemljenje, dužine cca 1,5m.

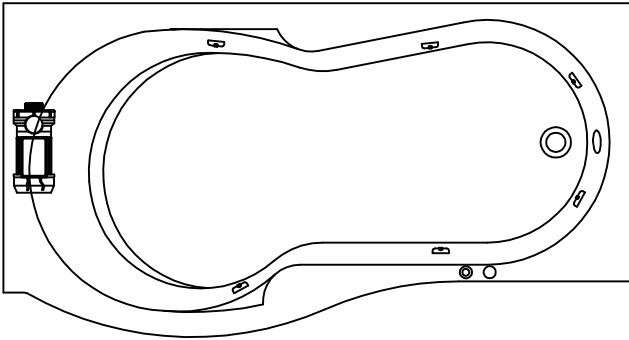

- ⊠ - Priklop tople in hladne vode 1/2" min 2 max 4 bar
- ⊠ - Priključak tople i hladne vode 1/2" min 2 max 4 bar

- - Prostor za odtok ø 50 mm
- - Mjesto za odtok ø 50 mm

- ▨ - Opcija-obloga
- ▨ - Opcija-obloga



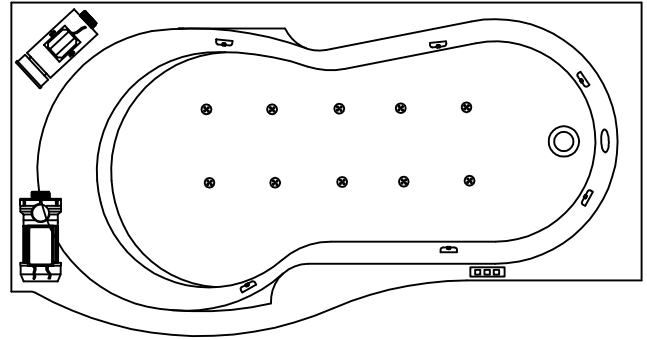
PREDLOG VGRADNJE
PRIJEDLOG UGRADNJE


VODNI MASAŽNI SISTEM 1

- VODNA ČRPALKA P= 0,8 KW
- PNEVMATSKO STIKALO
- REGULATOR ZRAKA
- 6 VODNIH ŠOB

VODENI MASAŽNI SISTEM 1

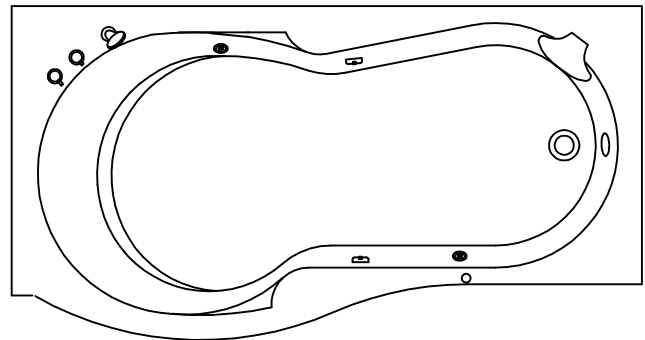
- CRPKA ZA VODU P= 0,8 KW
- PNEVMATSKI PREKIDAČ
- REGULATOR ZRAKA
- 6 MLAZNICA ZA VODU


VODNI IN ZRAČNI MASAŽNI SISTEM

- VODNA ČRPALKA P= 0,8 KW
- ZRAČNI KOMPRESOR P=0,8KW
- ELEKTRONSKO STIKALO
- 6 VODNIH ŠOB
- 10 ZRAČNIH ŠOB

VODENI I ZRAČNI MASAŽNI SISTEM

- CRPKA ZA VODU P= 0,8 KW
- ZRAČNI KOMPRESOR P=0,8KW
- ELEKTRONSKI PREKIDAČ
- 6 MLAZNICA ZA VODU
- 10 ZRAČNIH MLAZNICA



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| - OPCIJA ARMATURA IN TUŠ ROČICA | - OPCIJA PIPA I TUŠ |
| - OPCIJA BATHRELAX | - OPCIJA BATHRELAX |
| - OPCIJA CHROMOTHERAPIJA | - OPCIJA CHROMOTHERAPIJA |
| - OPCIJA DVE DODATNI ŠOBI | - OPCIJA DVIJE DODATNE MLAZNICE |